

УПЪТВАНЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН МОНТАЖ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ

Инструкция за монтаж, свързване и първоначална настройка

В настоящото упътване е описана последователността за свързване на шлаухите, дистрибутора на въздух, контролера, компресора и електрическото захранване, както и въвеждането на основните настройки на станцията.

1. Прокарване на шлаухите през гофрата

В комплекта за самостоятелен монтаж ще получите всички необходими шлаухи и връзки за самостоятелен монтаж на предоставената Ви пречиствателна станция.

Вземете предоставените шлаухи Ø8 мм и Ø22 мм и ги прекарайте през предоставената гофра Ф75, така че единият край на шлаухите да достига до пречиствателната станция, а другият край на шлаухите да достига до таблото за управление.

За улеснение може да използвате приложените снимки 1, 2 и 3.




2. Свързване към дистрибутора на въздух

Когато прекарате шлаухите през гофрата, погледнете дистрибутора на въздух в пречиствателната станция. В него ще забележите, че входовете за включване на съответните шлаухи със съответните цветове са вече подготвени, а връзката се осъществява бързо и ефективно чрез пневматични връзки.


Зелената, червената и черната шлауха се свързват съответно към зелената, червената и черната връзка в самата пречиствателна станция. За това може да използвате снимки 5, 6, 7 и 8.

Прозрачната шлауха Ø22 мм е предназначена да се свърже към съответното място, показано на снимка 4.

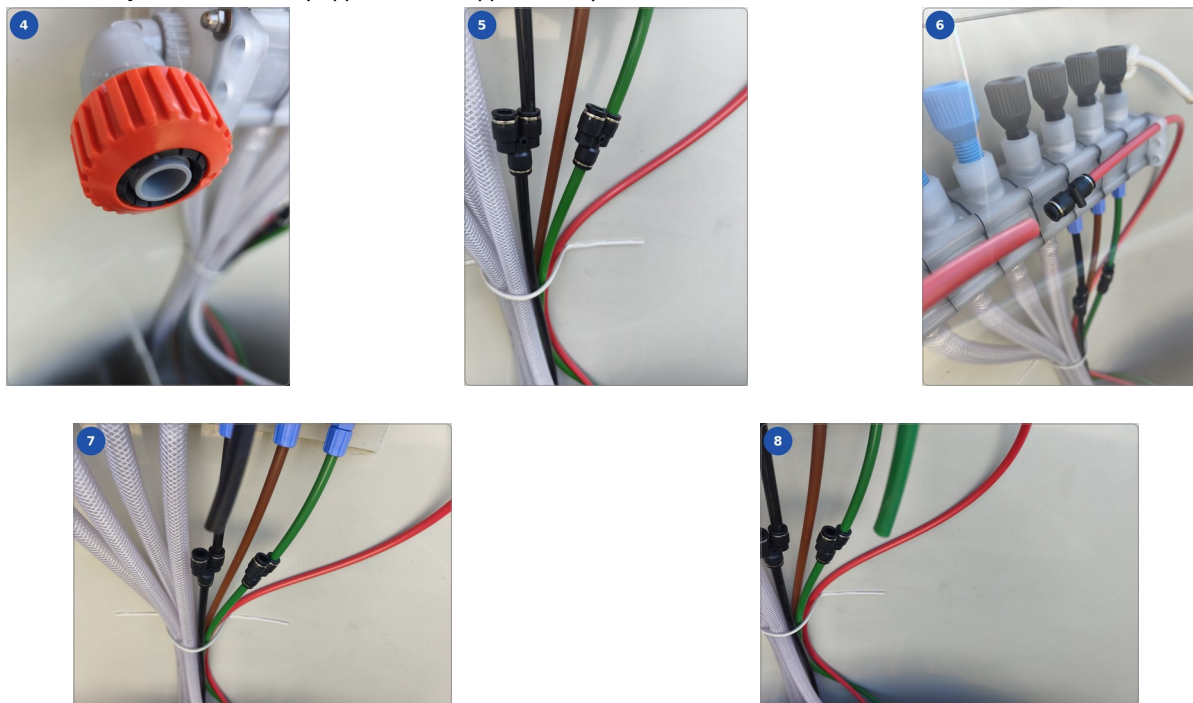

3. Свързване от страната на таблото за управление

От другата страна на гофрата Ф75, след като свързването на съответните шланхи към пречиствателната станция е приключило, шланхите следва да бъдат включени към самия контролер (към управлението) на станцията и към компресора, който подава въздух към пречиствателната станция.

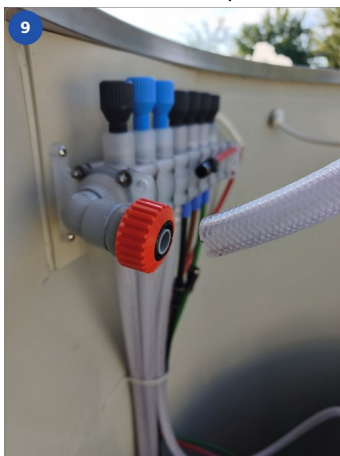


4. Свързване на компресора

Отварянето на компресора може да видите на снимка 10, а комплектът за свързване на компресора може да видите на снимка 11.



5. Комплект връзки на компресора

В комплекта за самостоятелен монтаж ще сте получили съответните връзки, които може да видите на снимка 12.

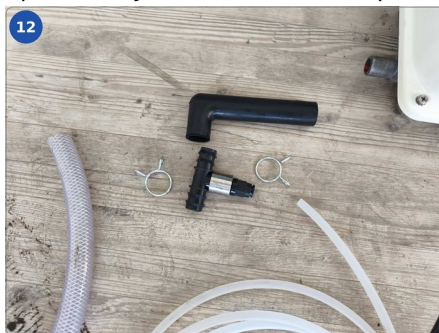

6. Свързване на шланховете

Свързването може да проследите на снимки 13, 14 и 15.

Бялата шланха Ø8 мм влиза в Т-конектора и в белия извод на контролера.

Зелената, червената и черната шланха влизат съответно в зеления, червения и черния изход на контролера.



7. Електрическо свързване

След като всички шланхи са правилно свързани, свържете щепсела на компресора към вградения контакт в управлението.


Самият щепсел на управлението, който може да видите на снимка 16, свържете към съответното електрическата мрежа.



8. Стартиране на управлението

За стартиране на управлението вдигнете двата прекъсвача, които може да видите на снимка 17.


Станцията се стартира, като изписва началния екран с нивото на управлението на станцията, модела и версията на софтуера.

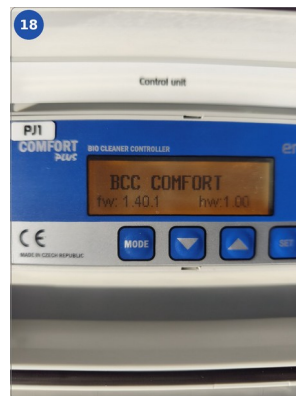

9. Настройки на контролера

На снимки 19, 20, 21, 22, 23 и 24 може да видите най-важните настройки за правилното функциониране на пречиствателната станция.

Тези настройки не са въведени по подразбиране и следва да бъдат въведени от самия оператор на станцията. Стойностите, които се виждат на съответните снимки, бихме казали, че са най-подходящи за правилната работа на станцията.

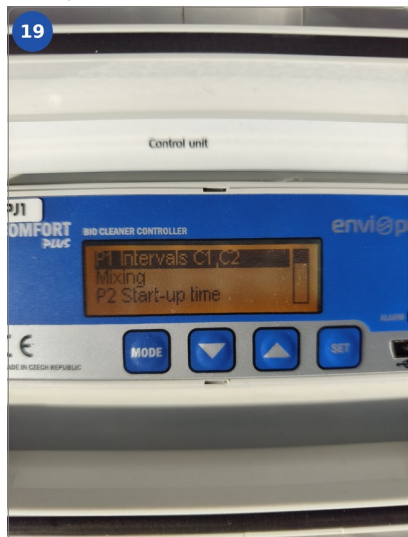

10. Как изглежда вече готовото табло

На снимка 25 е показан примерен изглед на готовото табло за управление с монтирани и свързани основните компоненти.

